


Anlage 2 zu Netzanschlussvertrag vom

Übersichtsschaltplan

Schematischer Übersichtsschaltplan für eine Übergabestation mit einem Transformator und zwei Netzbetreiber-Einspeisungen. (entsprechende Eigenschaften sind anzukreuzen bzw. anzugeben)

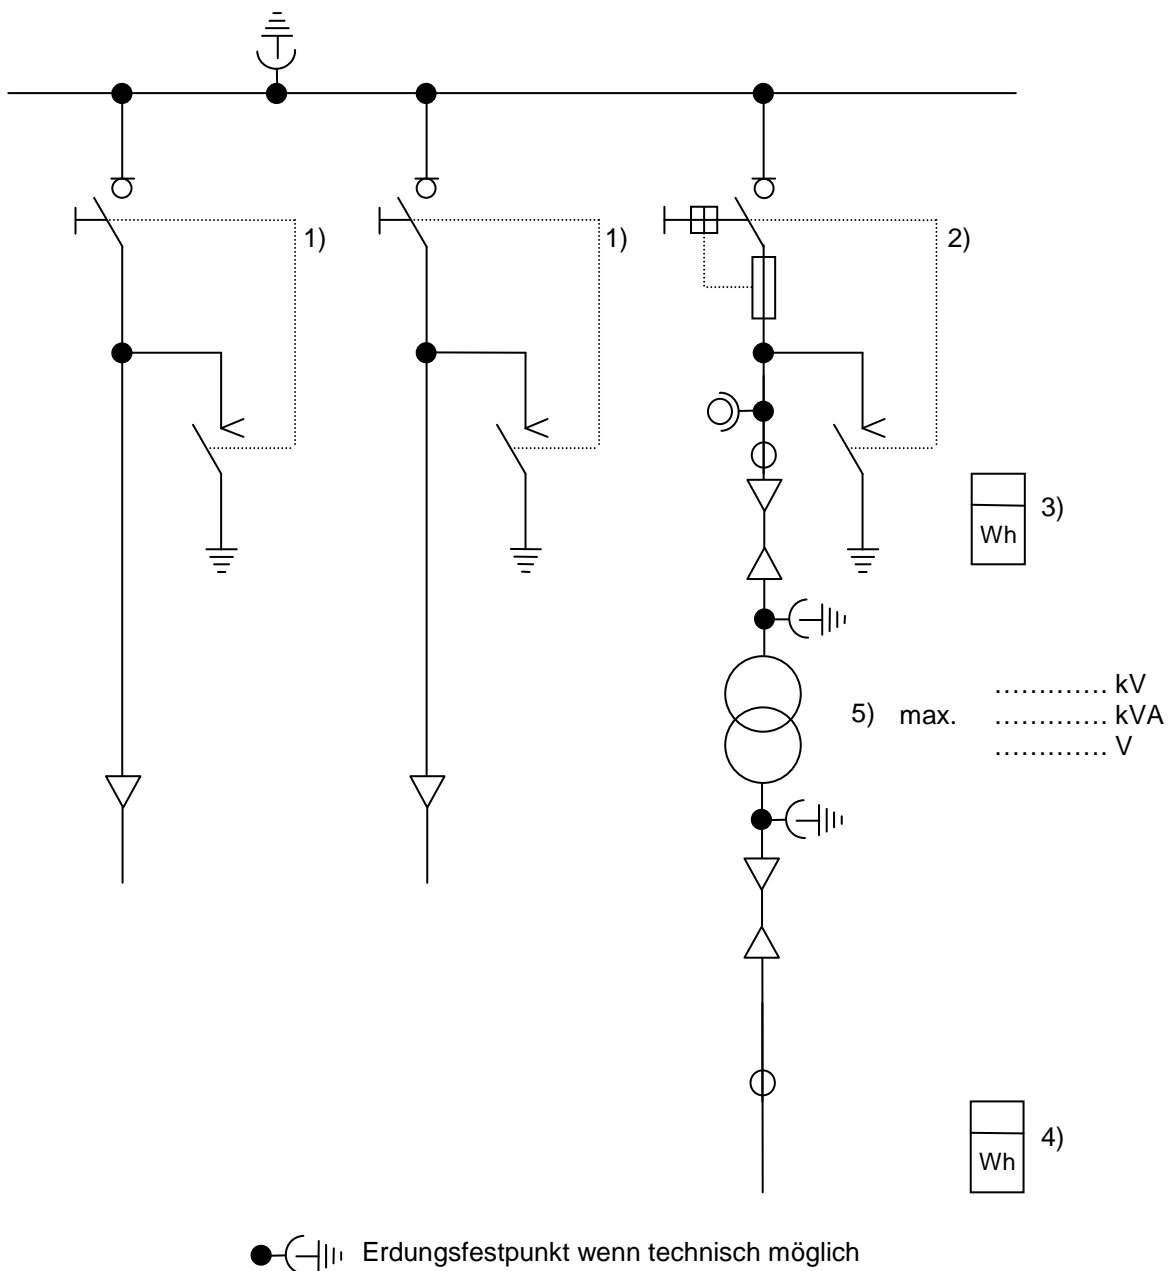

- 1) Lasttrennschalter
 - Leistungsschalter mit Schutzeinrichtungen
 - 2) Lasttrennschalter mit HH-Sicherungen
 - Leistungsschalter mit UMZ
 - 3) Mittelspannungsseitige Messung
 - 4) Niederspannungsseitige Messung
 - 5) es sind mehrere Transformatoren eingebaut
- (Aufstellung ist gesondert beigefügt)

Muster 3.2; Stand 10.05.2012
Gedruckt am 17.09.2012

Vereinbarte Versorgungsspannung	kV
Höchste Spannung für Betriebsmittel	kV
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (gemäß DIN EN 60071)	kV
Bemessungs-Kurzzeitstrom	≥ kA
(Bemessungs-Kurzschlussdauer 1 s)		
Bemessungs-Stoßstrom bzw.	≥ kA
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom		
Bemessungsbetriebsstrom	Sammelschiene A
	Netzbetreiber-Schaltfeld A