


Nachspeicherheizungen

MK-A-02

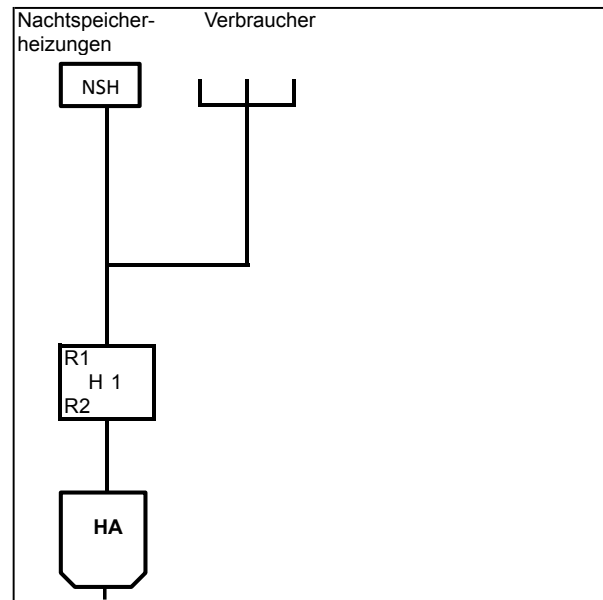

Nachspeicher mit diesem Messaufbau gelten als Anlagen mit atypischen Verbrauchsverhalten/ unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen im Sinne der veröffentlichten Netzentgelte.

Jeweils die gesamte Nachspeicherheizung ist unterbrechbar auszustatten.

Messung erfolgt in zwei Tarifen, NT besteht für 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden, in der Regel von 22:00 bis 06:00.

Bei Mehrtarifmessung derzeit Platz für Tarifschaltgerät(e) erforderlich.

Zählerdaten

| | |
|---------------|-------------|
| Betreiber | MSB |
| Entnahmeebene | NS |
| Gerät | ... |
| Zählpunkt | DE00...S000 |
| Faktor | 1 |
| Wandler durch | |
| Tarife | 2T |
| Verfahren | ZS |
| Messebene | NS |
| Fernaulesbar | nein |
| Steuerbar | ja |

andere Entnahmeebenen individuell abzustimmen

bei Wandlermessungen

Vorgabe VNB
ZSG ab Verfügbarkeit

ja ab Verfügbarkeit