


Unterbrechbare Anlagen mit getrennter Messung

MK-A-04

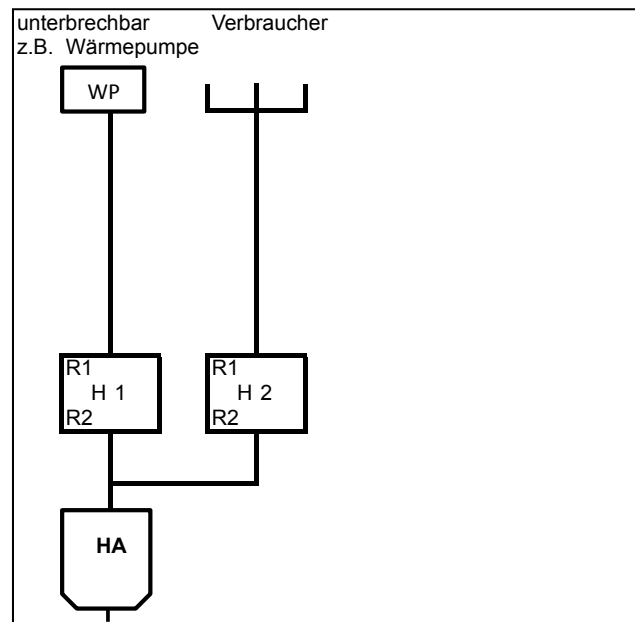

Zählerdaten

Betreiber	MSB	MSB
Entnahmeebene	NS	NS
Gerät
Zählpunkt	DE00...S000	DE00...S001
Faktor	1	1
Wandler durch		
Tarife	2T	LF-Vorgabe
Verfahren	ZS	ZS
Messebene	NS	NS
Fernaulesbar	nein	nein
Steuerbar	ja	nein

Anwendungsfälle:

- Wärmepumpen
- Fahrzeuge
- ...

Anlagen mit diesem Messaufbau gelten als unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen im Sinne von § 14 a EnWG.

Die im EnWG genannten Verordnungen zur Ausgestaltung der Unterbrechbarkeit und der gegenseitigen Rechte und Pflichten sind noch nicht verabschiedet.

Unterbrechbare Anlage:

Messung erfolgt in zwei Tarifen, NT besteht für 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden, in der Regel von 22:00 bis 06:00.

Bei Mehrtarifmessung derzeit Platz für Tarifschaltgerät(e) erforderlich.

andere Entnahmeebenen individuell abzustimmen

bei Wandlermessungen

ZSG ab Verfügbarkeit

ja ab Verfügbarkeit